


エアコンは2階ホールの1台だけを6時から17時まで運転し、17時以降は翌朝まで止めています。外が35.3℃まで上がった猛暑日でも、室内は24.4～25.9℃の範囲から動きませんでした。



測定のようす

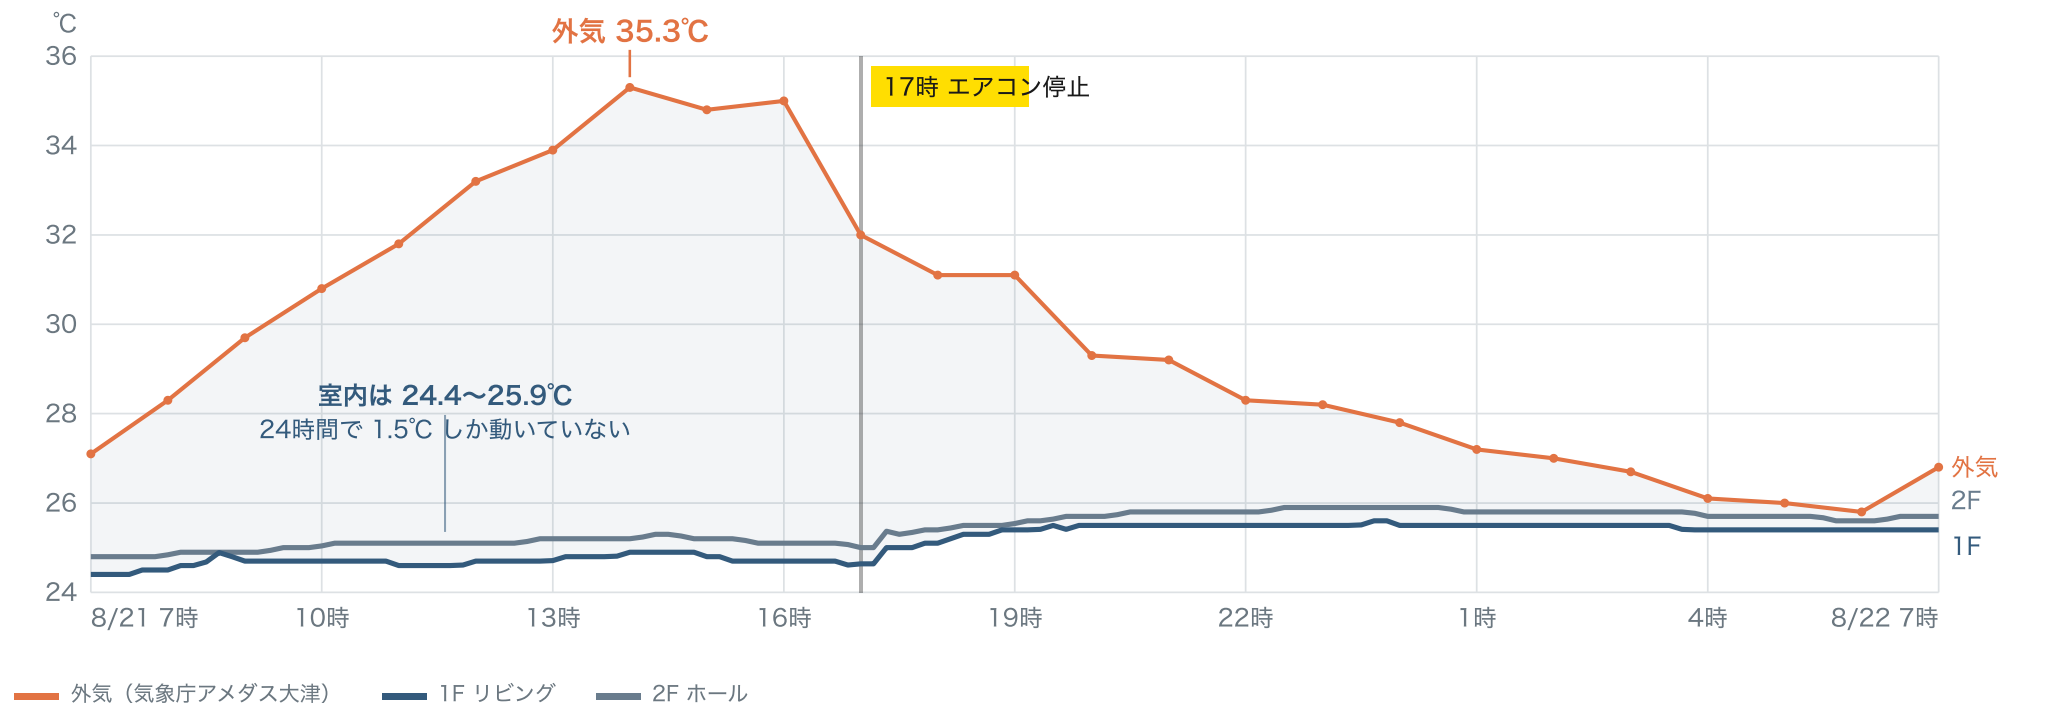

1F リビングの測定器
T&D「おんどとり」TR32B

2F ホールの測定器
T&D「おんどとり」TR32B

2F ホールのエアコン
運転したのはこの1台のみ

3つの時点の実測値

	8/21 17時 エアコン停止	8/21 22時 就寝	8/22 7時 退出
1F リビング	24.6℃/51%	25.5℃/53%	25.4℃/51%
2F ホール	25.0℃/50%	25.8℃/51%	25.7℃/50%
外気	32.0℃/55%	28.3℃/74%	26.8℃/81%
外気との差 (1F)	7.4℃/4pt	2.8℃/21pt	1.4℃/30pt

※室内の数値は矢橋町モデルハウスでの実測値です。外気は国土交通省 気象庁のアメダス大津（滋賀県大津市）の1時間ごとの観測値です。

※「外気との差」は、外気から室内を引いた値です（湿度はポイント差）。

※測定期間中の室温は 1F 24.4～25.6℃、2F 24.8～25.9℃ でした。

建物 3LDK／延床面積 101.02㎡（30.56坪）／吹抜面積 11.59㎡

測定 1階リビングと2階ホールで10分ごとに記録

空調 2階ホールのエアコン1台（設定26℃・風量自動）を6時～17時に運転。24時間換気「サラビア」は終日運転。窓の開閉なし